



CONEXION DE TERMINAL OJO
A BARRA DE TIERRA O A EQUIPOS




DETALLES DE CONEXIONES DE CABLES
DE PUESTA A TIERRA E EQUIPOS

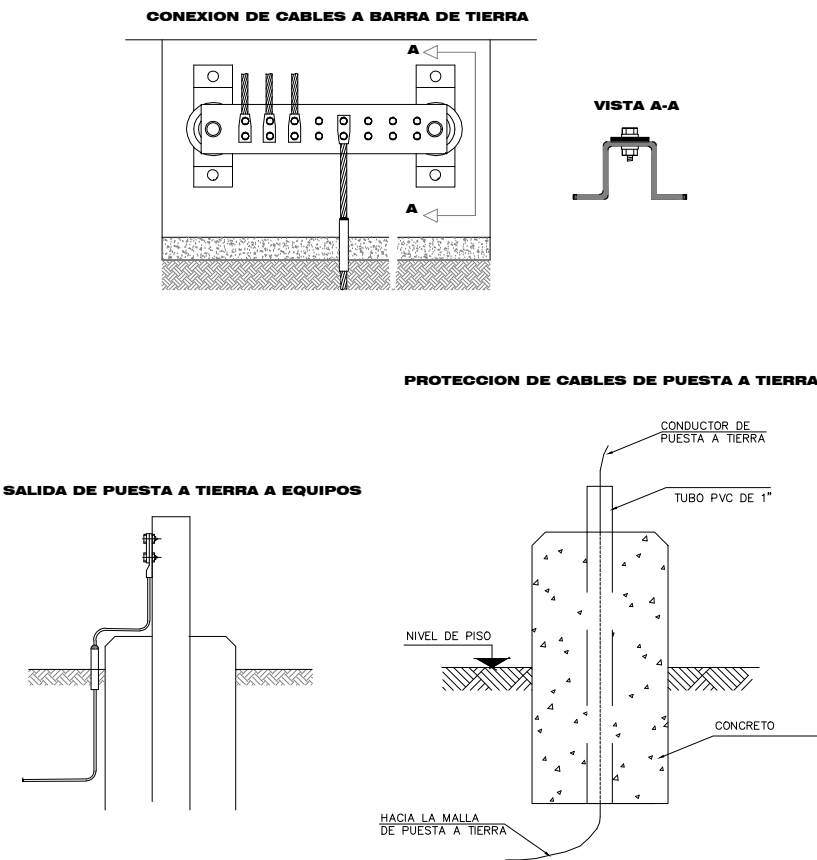

DERIVACION A EQUIPO
CON CABLE 2/0 AWG

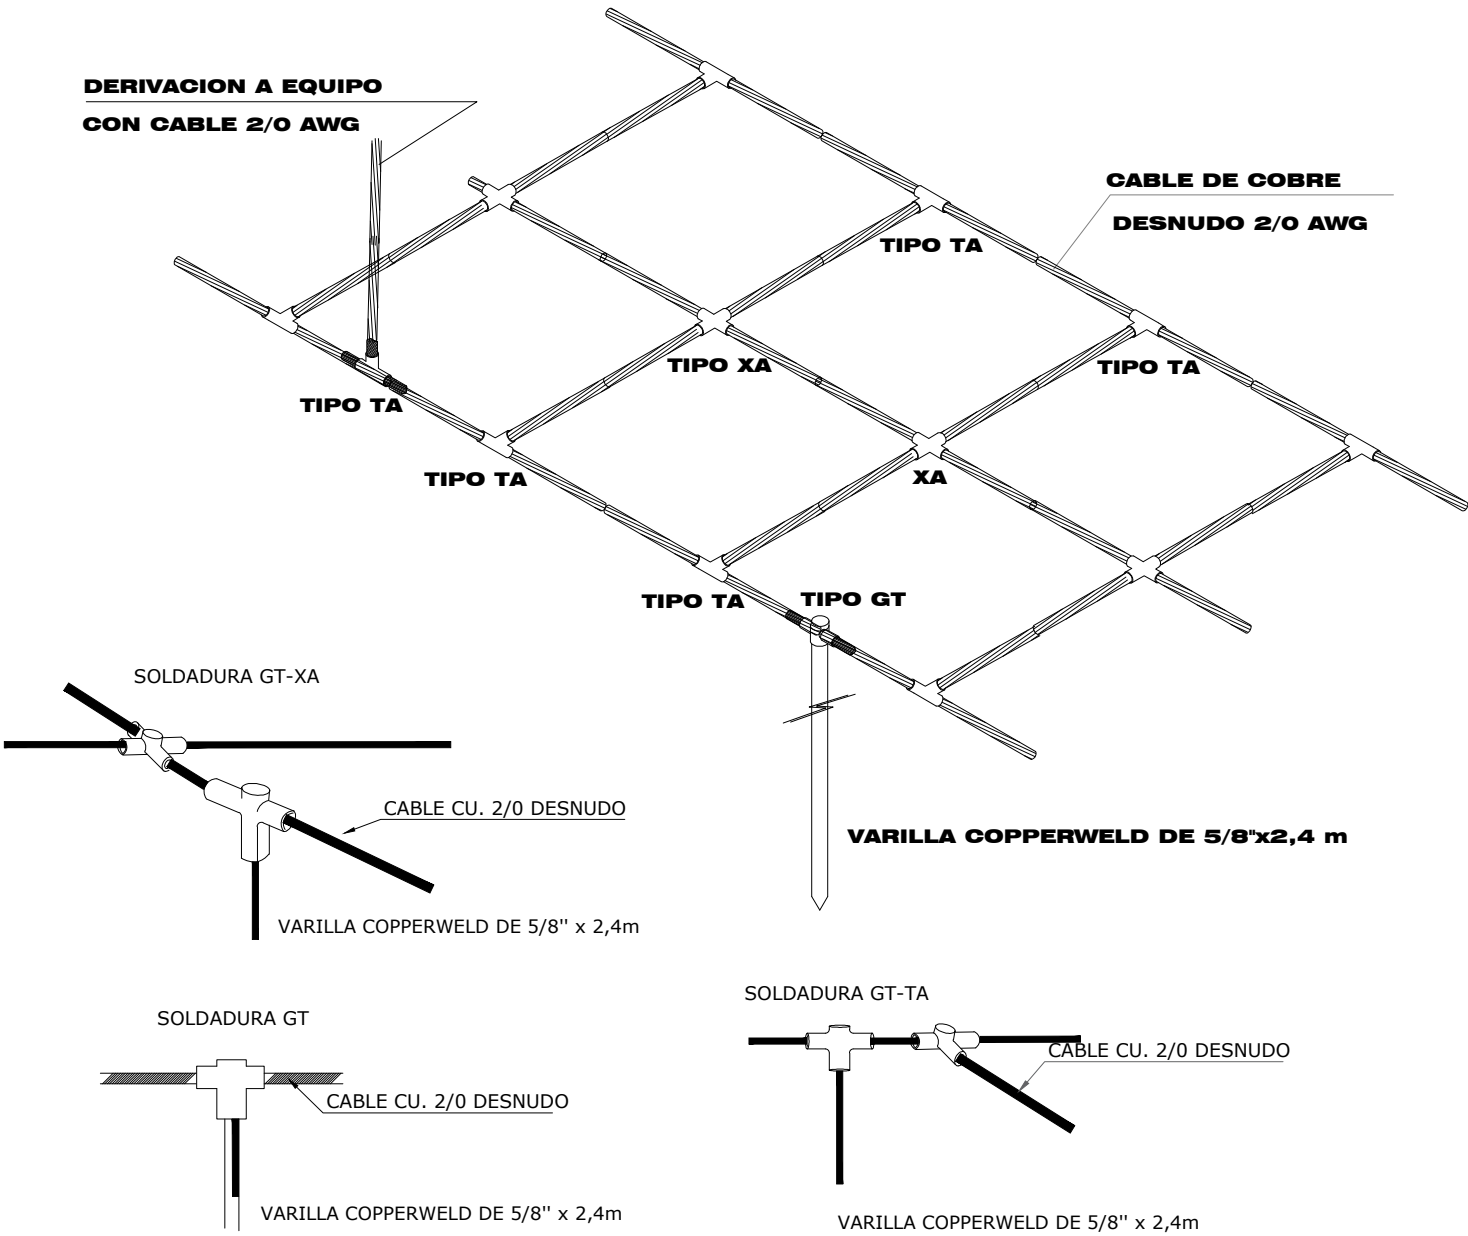

 Rev. N°: Naturaleza de la revisión: Revisado por: Aprobado por:	Fecha: Verificado: EERSSA	Proyecto: AMPLIACIÓN DE SUBESTACION CATAMAYO	Aprobo:
	Diseño:		EERSSA Escala: 1:250 Anexo No. 11 Fecha: febrero - 2021 PLANO No: SC-PT-02
	ING. NORMAN JIMÉNEZ LEÓN Reg. Prof. : 03-L-016		
	Contiene:		