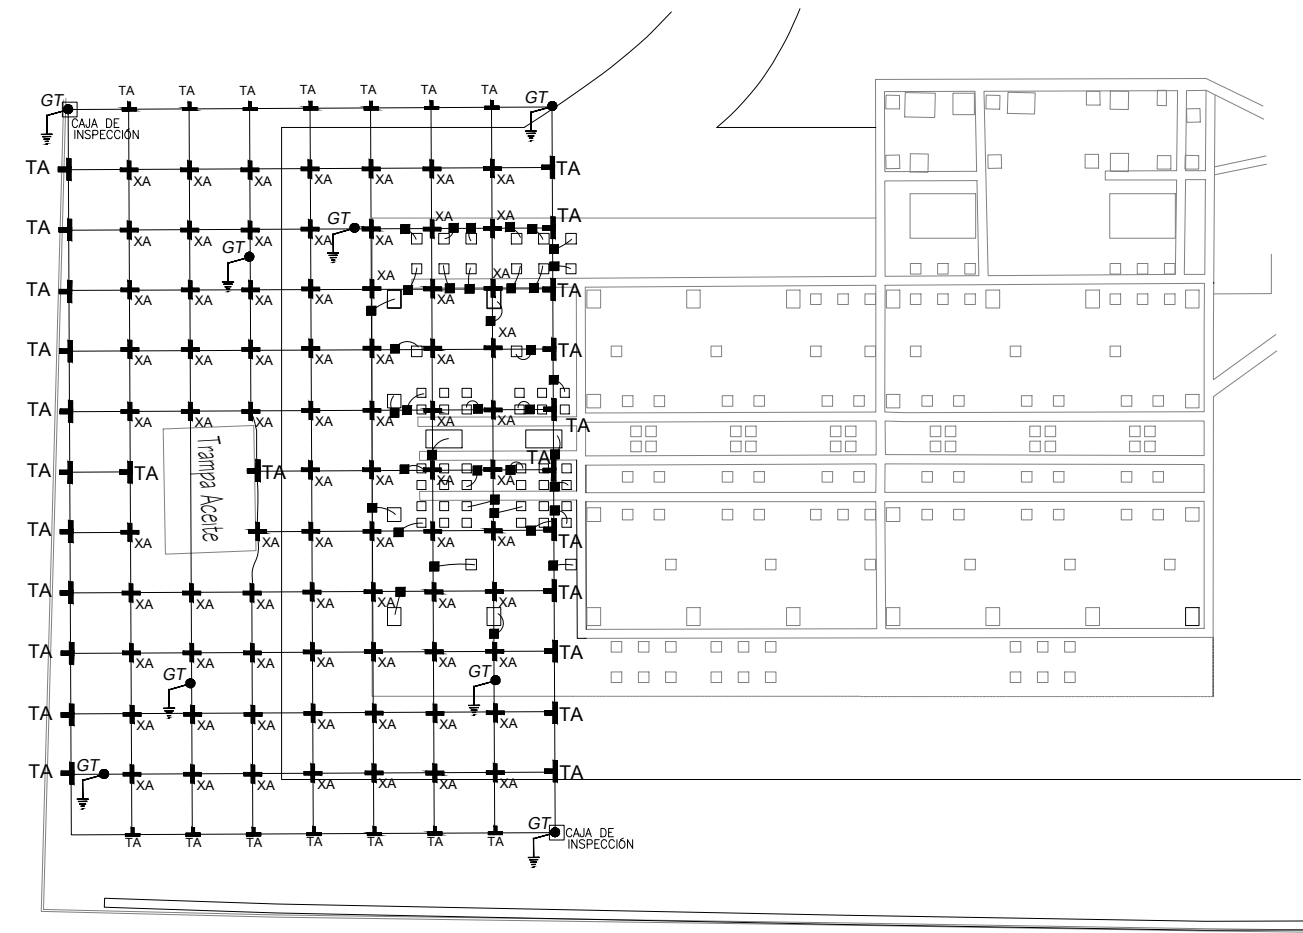
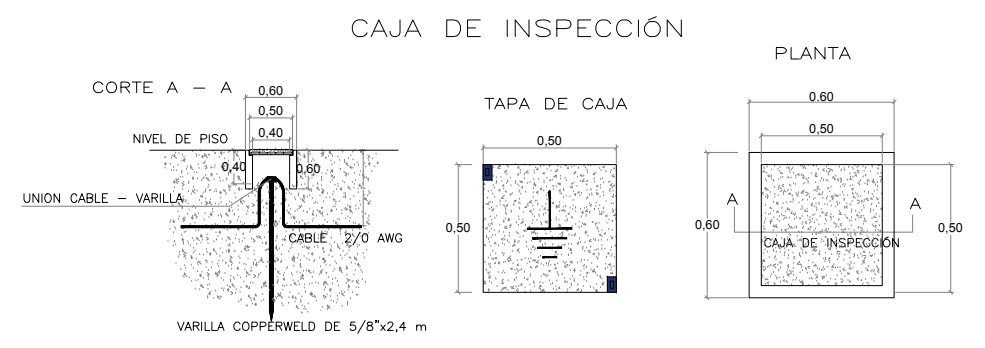




- LAS DERIVACIONES (CHICOTES) SE REALIZARAN CON CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2/0 AWG
- LAS UNIONES SE REALIZARON CON SOLDADURA EXOTERMICA
- LA PROFUNDIDAD DE ENTERRAMIENTO DEL CONDUCTOR ES 0,60 m



| SIMBOLOGIA | |
|------------|--|
| XA | CONEXIÓN HORIZONTAL EN CRUZ ENTRE CABLES 2/0 AWG |
| TA | CONEXIÓN HORIZONTAL ENTRE CABLES 2/0 AWG |
| ■ | CONEXIÓN HORIZONTAL ENTRE CABLE 2/0 Y 2/0 AWG |
| GT | CONEXIÓN EN "T" ENTRE CABLE PASANTE 2/0 A VARILLA COPPERWELD |
| — | DERIVACION A EQUIPO (CHICOTE) CON CABLE 2/0 AWG |

- NOTAS:
- PARA LA MALLA DE PUESTA A TIERRA SE UTILIZARA CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2/0 AWG
 - LAS DERIVACIONES (CHICOTES) SE REALIZARAN CON CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2/0 AWG
 - LAS UNIONES SE REALIZARON CON SOLDADURA EXOTERMICA

| | | |
|--|--|--|
|   Rev. N°: Fecha: Naturaleza de la revisión: Revisado por: Verificado: Aprobado por: | Proyecto: AMPLIACIÓN DE SUBESTACION CATAMAYO | |
| | Diseño: | Aprobo: |
| | ING. NORMAN JIMÉNEZ LEÓN Reg. Prof. : 03-L-016 | |
| | EERSSA | |
| | Contiene: | Escala: 1:500 Anexo No. 11 Fecha: febrero - 2021 PLANO No: SC-PT-01 |