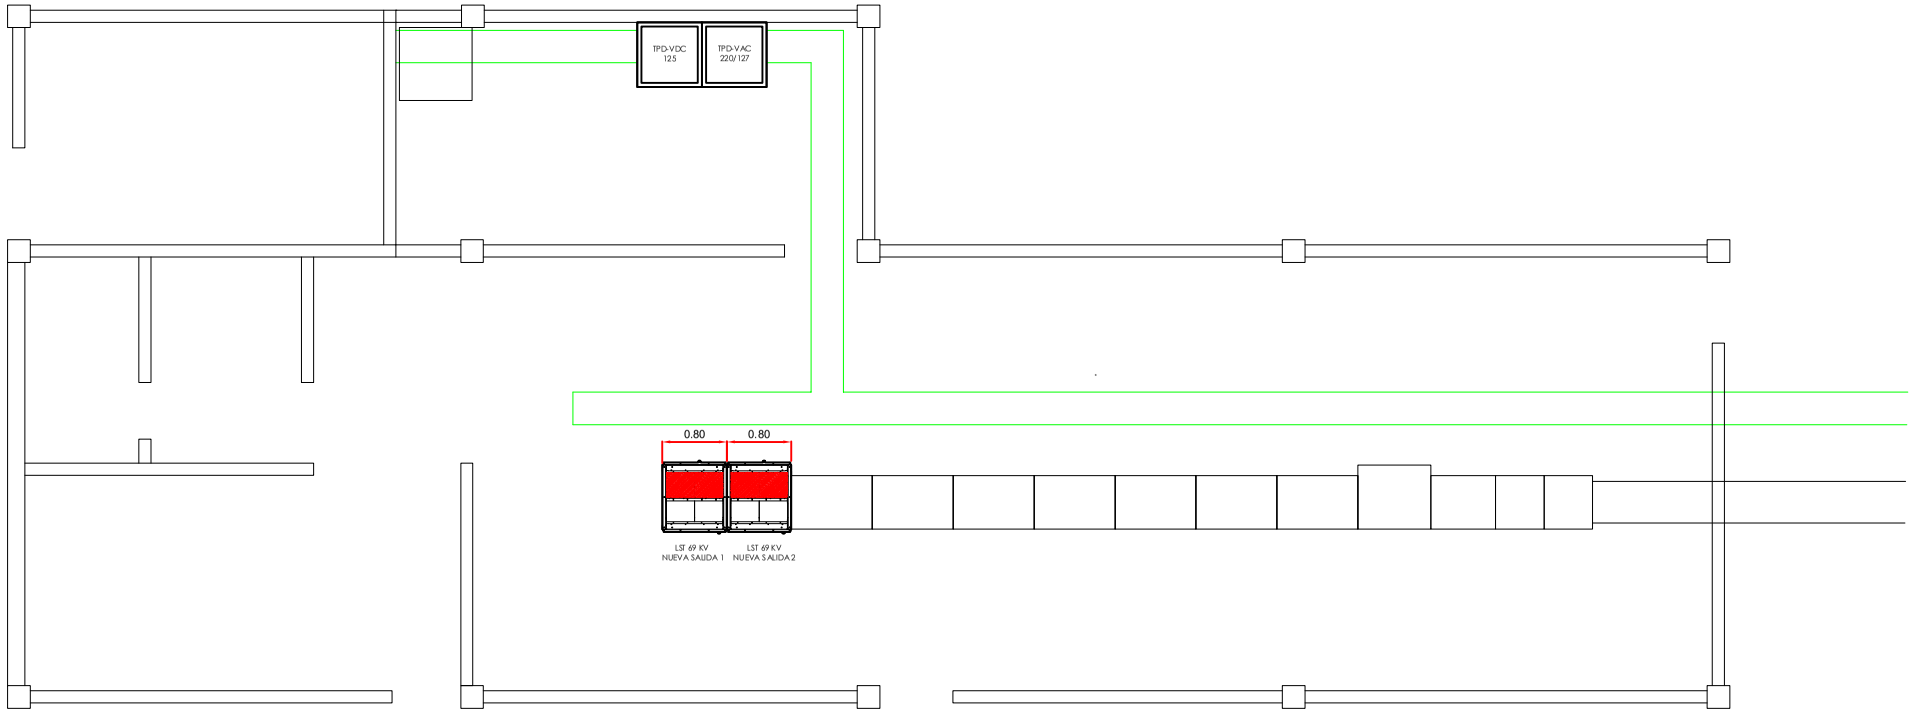

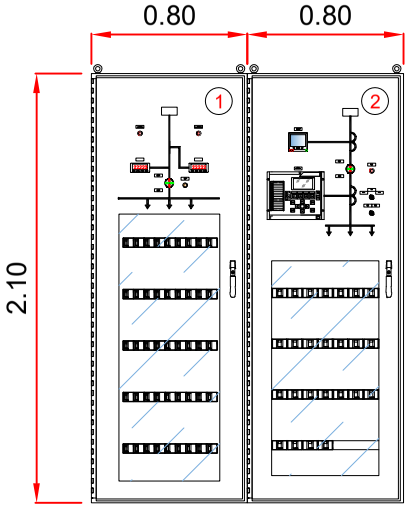

1.- Tablero de SG de CA, de 800x800x2100 mm, trifásico 220-127 VAC, c/barras de cobre, interruptor principal y secundarios, controlador de bahía, analizador de red, cableado de control y fuerza, luces de señalización, mímico, etc.

2.- Tablero de SG de CC, de 800x800x2100 mm, 125 VDC, c/barras de cobre, interruptor principal y secundarios, medidores de voltaje y de corriente, cableado de control y fuerza, luces de señalización, mímico, etc

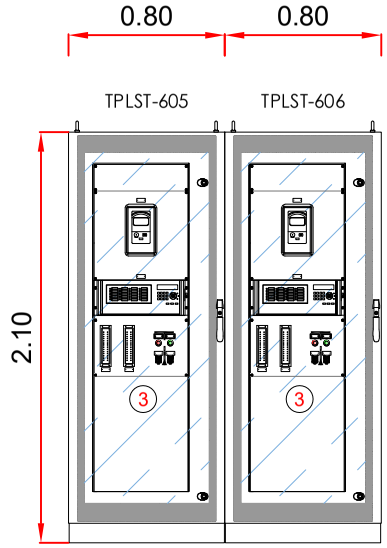

3.- Tablero de control, medición y protección para L/subtransmisión entrada a 69 kV, de 800x800x2100 mm, IED de protección, medidor digital de energía, bloques de pruebas para IED y medidor, eléctrico, control a 125 VDC.

Rev.	Fecha	Revisiones	Nombre
00	30/10/2020		J. Jaramillo H.

Cliente: Empresa Eléctrica Regional Del Sur S.A.

Proyecto: Estudio Diseño Para La Amplición De Las Subestaciones Norte Y Catamayo

Descripción: Implantación de Tableros Subestación Norte 69/13.8 kV

Numero de Proyecto: CDC-EERSSA-045-2020

Formato: A4
Escala: SE

NOR-SE-ELE-005

Hoja 1
Hjs. 1